

Værd at vide om
Brandsikkerhed på Svanepunktet

Indhold

Dit ansvar som medarbejder - HVER DAG	3
Organisationsdiagram for Svanepunktet	4
Rygepolitik og brug af levende lys.....	4
Brandinstruks plejecentret.....	4
Evakueringsinstruks, Svanepunktet	5
Samlingssted ved evakuering.....	6
Brandmateriel og slukningsmidler.....	6
Service af brandmateriel og slukningsmidler.....	8
Brandtekniske-anlæg på Svanepunktet.	8
Lovpligtig service og egenkontrol af brandtekniske anlæg.	9
Brandmæssig inddeling af Svanepunktet.	10
Brandplaner for Svanepunktet	11
Driftsmæssige forhold.....	12
Varmt arbejde	13
ABA-blindalarmer.....	13
Brandtætning	13
Introduktion til brand og beredskab for nye medarbejdere	14
Undervisning i brand og beredskab på Svanepunktet.....	14
Årlig Brand- og evakueringsøvelse.....	14
Brandsyn ved Frederiksborg Brand og Redning	15
Bilag 1, Oversigtskema for egenkontrol.	16
Bilag 2, Brand- og evakueringsinstruks	17
Bilag 3, Ordensforskrifter for Svanepunktet.....	18

Dit ansvar som medarbejder - HVER DAG

- lige meget hvor, du befinder dig i huset **er ALTID**

- **At vide** hvor det nærmeste brandmateriel til slukning samt alarmeringstryk findes.
- **At vide** hvordan al brandmateriel anvendes.
- **At kende og agere** ud fra "Ordensregler - sådan forebygger vi brand på Svanepunktet
- **At formidle** ovennævnte ordensregler til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om hvor ordensreglerne kan læses.
- **At kende og agere** ud fra "Brand- og evakueringsinstruks på Svanepunktet.
- **At formidle** ovennævnte instruks til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om hvor instruksen kan læses.
- **At kende og agere** ud fra Svanepunktets politikker og vejledninger f.eks. i forhold til
 - Rygning
 - Levende lys
 - Elektriske apparater
- **At formidle** ovennævnte politikker og vejledninger til beboere, gæster og nye kollegaer - informere om hvor politikkerne kan læses.
- **At holde dig ajour** med og kunne agere ud fra nærværende vejledning.
- **At holde dig ajour** med og kunne agere ud fra brandalarm, og yde tilstrækkelig indsats.

Organisationsdiagram for Svanepunktet

Bla bla

Rygepolitik og brug af levende lys.

Bla bla bla.

Brandinstruks plejecentret.

Brandalarm aktiveres og tilgår din DECT-telefon!

Medarbejderen:

- **Afdækker hvor alarmen er aktiv** (via DECT-telefonens display)
- **Formidler hvor brandstedet er** til alle øvrige medarbejdere – først meget præcist til den anden medarbejder som går med til brandstedet
- **Agerer** ud fra Brandinstruks- se ydermere instruks for åbning af dør til boligenhed (side 9)

ALLE ØVRIGE MEDARBEJDERE

- **Afventer tilbagemelding** fra brandsted
- **Afventer at modtage brandvæsenet, med besked hertil om placering af aktiveret detektor**
- **Planlægger og fordeler sig i grupper** så man er parat, til enten at
 - gå ud i Huset for at tage sig af de øvrige beboere
 - evakuere "truede" beboere

INDEN DU ÅBNER DØREN IND TIL EN BOLIG.

Alle døre ind til boliger og boligdepoter åbnes indad! (med dig).



- **Brug dine hænder** - er det øverste af døren varm?
- **Brug dine øjne** - Siver der røg ud over/omkring døren?

Hvis døren IKKE er varm eller der IKKE siver røg ud

- **Sæt** dig på hug **bag** døren
- **Åbn forsigtigt** døren få centimeter af gangen
- **Kig** ind i boligen **STADIG PÅ HUG** for at se brandens omfang

SLUK ELLER BEGRÆNS ILDEN

- **Grib Brandmateriel**
- Brandens omfang afgør hvilket brandmateriel, du skal anvende.
- Hvis der er en person tilstede, flyttes denne fra brandstedet.

YD FØRSTEHJÆLP VED PERSONSKADE

- **Skyl straks med vand** direkte fra den kolde hane.
- **Fjern** løstsiddende gennemvædet tøj - klip det eventuelt af med en saks.
- **Hent kuldslået vand** i spand eller balje, og få personen til at holde det forbrændte område deri. Anvend eventuelt et koldt godt gennemvædet håndklæde, hvis andet ikke er muligt.

Evakueringsinstruks, Svanepunktet

Ved en ekstraordinær hændelse, f.eks. ved brand, der kræver

evakuering, skal beboere, gæster og medarbejdere evakueres til et sikkert sted. **Det vil sige, at medarbejderne flytter beboere og eventuelle gæster til en anden brandsektion eller ud i det fri** - i den udstrækning det er muligt med den kapacitet, der er til stede.

Ved ild i en fællesstue, skal der også overvejes om evakuering vil være nødvendigt, hvorimod ild i en bolig eller i et lukket depot sjældent vil kræve evakuering.

Hvornår er det nødvendigt at evakuere ud i det fri eller til anden brandsektion, er en individuel vurdering i den enkelte situation!

- Beslutning træffes og udmeldes af medarbejder fra brandstedet.
- Grundlag for vurdering bør være ildens;

- Placering - er det f.eks. i en bolig eller i varmecentralen?
- Omfang - har ilden fat i én eller flere brandsektioner?
- Hvor stor er faren for, at ilden breder sig?

En brandsektion er et område, der er omsluttet af branddøre.

I begge blokke er hver etage inddelt i brandsektioner med areal 600-800 kvm.
I plejecenterets plan 1 er fællesarealer og tilhørende gangareal i egen brandsektion.

Når der evakueres til anden brandsektion, evakueres der til en Brandsektion længst væk fra brandstedet.

Ved behov for evakuering ud i det fri evakueres ALTID til **Samlingsstedet** (se foto på næste side).

Indtil Brandvæsnet ankommer, kan medarbejderne udelukkende evakuerer beboere, som befinder sig i stueetagen, ud i det fri.

Beboerne på 1. sal samles i enhed længst væk fra Brandstedet.

Når Brandvæsnet ankommer, overtager de det overordnede ansvar, dermed også ansvar for evakuering af beboere.

Ved brand og bombetrusler, må elevatorer ikke benyttes?

Samlingssted ved evakuering

Angivelse af samlingssted

Brandmateriel og slukningsmidler.

Der er placeret vandfyldte slangevindere i bygningsafsnit 1 og 2, dvs. i parkeringsarealet samt i Plejecenteret inkl. Genoptræningscenteret.

En slangevinde er en særlig vandslange, der hænger i et slangeskab og er koblet direkte til vandforsyningen. Den er derfor altid fyldt med vand, og man skal ikke vente på, at vandet løber til, før man kan bruge den. Der er ingen spildtid, hvor ilden kan nå at brede sig – og det er blandt andet dét, der gør slangevinder så effektive.

Slangevinder er lavet, så de kan bruges af personer uden særlige forkundskaber.

Sådan betjener man slangevinde:

- Åbn kugleventilen og træk slangen ud.
- Den vandfyldte slangevinde er klar til brug.
- Vandet i slangen vil enten kunne sprede vandet eller lave en samlet stråle ved hjælp af et strålerør.



Alle fælleskøkkener i plejecenter og genoptræningscenter er forsynet med brandtæppe og kulsyreslukker.



Husk!

- Brug ikke vand mod elektriske installationer.
- Brug ikke kulsyreslukker mod personer.

Service af brandmateriel og slukningsmidler

Alt brandteknisk udstyr skal efterses mindst én gang om året og serviceres mindst hvert 5. år.

Service udføres af Falck, og afholdes af Kommunale ejendomme, som også modtager en servicereport.

Alt slukningsmateriel skal være mærket af serviceleverandøren med dato for seneste eftersyn.

Brandtekniske-anlæg på Svanepunktet.

Svanepunktet er forsynet med lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) og automatisk vandsprinkler-anlæg (AVS-anlæg).

Der er etableret ABA-anlæg i Plejecenteret, genoptræning og boliger for udviklingshæmmede (anvendelseskategori 6) og til dels i bygningsafsnit 3 til objektovervågning.


Ved aktivering af ABA-anlæg i bygningsafsnit 2, gives et signal direkte til personalts DECT-telefoner, samt alarmeres brandvæsenet direkte.

Formålet med et ABA-anlæg er at detektere brand på et tidligt stade i brandforløbet, alarmere brandvæsenet automatisk over det offentlige alarmnet og aktivere ABDL-døre. Anlægget består af en ABA-central tilsluttet brandvæsenet og branddetektorer som detekterer røg og varme.

Der er etableret automatisk vandsprinklingsanlæg (AVS-anlæg) i bygningsafsnit 2 og 4, dvs. i boligerne blok 13, plan 1 samt i hele plejecenteret inkl. Genoptræningscenteret, som er i anvendelseskategori 6. Gangbroen sprinkles også herunder.

I de almene familieboliger (Blok 13, Plan 1) er etableret AVS-anlæg, da overliggende etager er anvendelseskategori 6.

Formålet med et AVS-anlæg er på et tidligt stade i et brandforløb at begrænse brandspredning, alarmere brandvæsenet automatisk over det offentlige alarmnet og evt. også at slukke branden. Anlægget består af en AVS-central tilsluttet alarmnettet via ABA-anlægget. Sprinklerne udløses automatisk ved høj varme.

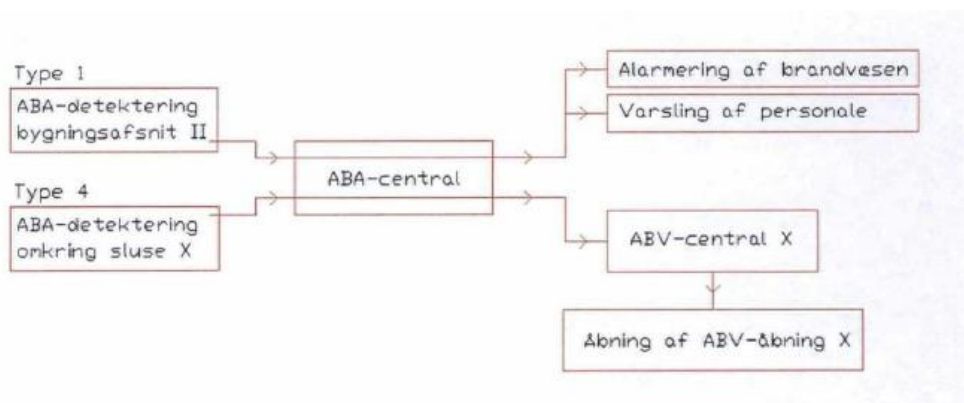

Funktionsdiagram for ABA- og AVS-anlæg (figur 1)

Der er etableret flugtvejs- og panikbelysning i bygningsafsnit 2 i flugtvejsgangen, samt i alle flugtvejstrapper til det fri. Ydermere er etableret flugtvejs- og panikbelysning i p-areal i terræn.

Formålet med nødbelysning er at tydeliggøre flugtveje med grønne lysarmaturer med piktogrammer. Armaturerne skal stå konstant tændte. Formålet med panikbelysning er at etablere tilstrækkeligt lys i flugtvejene til at personer kan orientere sig, når den almindelige belysning svigter.

For bygningsafsnit 3 og 4, der er i anvendelseskategori 4, er installeret røgalarmer tilsluttet strømforsyning med batteribackup.

Formålet med ABDL-anlæg er at sikre automatisk lukning af døre ved branddetektering for at reducere risiko for brandspredning. Til daglig holdes en ABDL-dør åben ved en elektromagnet, der styres af signaler fra to røgdetektorer opsat umiddelbart på hver side af døren. ABDL-anlæg er tilsluttet ABA-anlæg, således at en brand detekteret i et andet område får samtlige ABDL-døre gangområder? til at lukke for at begrænse risikoen for brandspredning.

Lovpligtig service og egenkontrol af brandtekniske anlæg.

Drift- og vedligehold af ABA-anlæg og AVS-anlæg håndteres af KAB, som afholder udgifter til lovpligtigt serviceeftersyn og inspektion, som udføres én gang årligt. KAB og Svanepunktets tekniske personale skal derudover føre jævnligt (daglig, ugentlig, månedsvis) kontrol af ABDL-, ABA-, AVS-anlæg, flugtvejs- og panikbelysning, brandslukningsudstyr i henhold til relevante vejledninger og leverandøranvisninger.

Ligeledes skal der føres jævnligt tilsyn med de passive brandsikringer som f.eks. brandcelle-og brandsektionsvægge. For at disse bygningsdele skal fungere efter hensigten i en brandsituation, er det af afgørende betydning, at de vedligeholdes. Brand- og røgspredningsfaren vil være stor, dersom der er huller i en brandsektion, eller hvis en branddør ikke lukker som den skal.

Se kontrolskema for Egenkontrol, bilag 1.

Brandmæssig inddeling af Svanepunktet.

Ale etager adskilles brandmæssigt af hinanden med brandsektionsadskillelse, med undtagelse af gymnastiksalen i genoptræningscenteret som er dobbelthøj (Plan 0 og Plan 1)

Områder i forskellig anvendelseskategori adskilles brandmæssigt fra hinanden med brandsektionsadskillelse.

Gangbroen i to plan adskilles brandmæssigt med brandsektion mellem de to niveauer.

Alle trapper udføres som selvstændige brandsektioner.

I begge blokke er hver etage inddelt i brandsektioner med et areal på 600-800 kvm. I plejecenterets plan 1, er fællesarealer og tilhørende gangarealer i én brandsektion, for at imødekomme det "åbne" miljø indretningsmæssigt.

Herudover er teknik- og installationsskakter i udstøbt etageadskillelsen, således at brandsektionen bibeholdes i etageniveau.

Adgang til elevatorerne sker direkte fra flugtvejsgange, og selve elevatordøren er udført som brandsektionsadskillelse.

Luftslusen på Plan 3 er udført som selvstændig brandsektion.

Alle boligenheder er udført som sin egen brandcelle, og ligeledes er alle servicefunktioner (depot, kontor, møde, omklædning m.fl.)

Flugtvejsgangen er udført brandmæssigt adskilt fra alle rum -undtagen toiletrum på flugtvejsgang-som brandadskillelse.

Se i øvrigt brandplaner, for visuel fremstilling.

Brandplaner for Svanepunktet

BLOK 12, plejebolig, anvendelseskategori 6




BLOK 13, genoptræning, anvendelseskategori 6 og Familieboliger, anvendelseskategori 4

Signaturforklaring:
 — BRANDSEKTION
 — BRANDCELLE
 → FLUGTVEJ

Blok 12- 13, Stue.


BLOK 12, plejebolig, anvendelseskategori 6

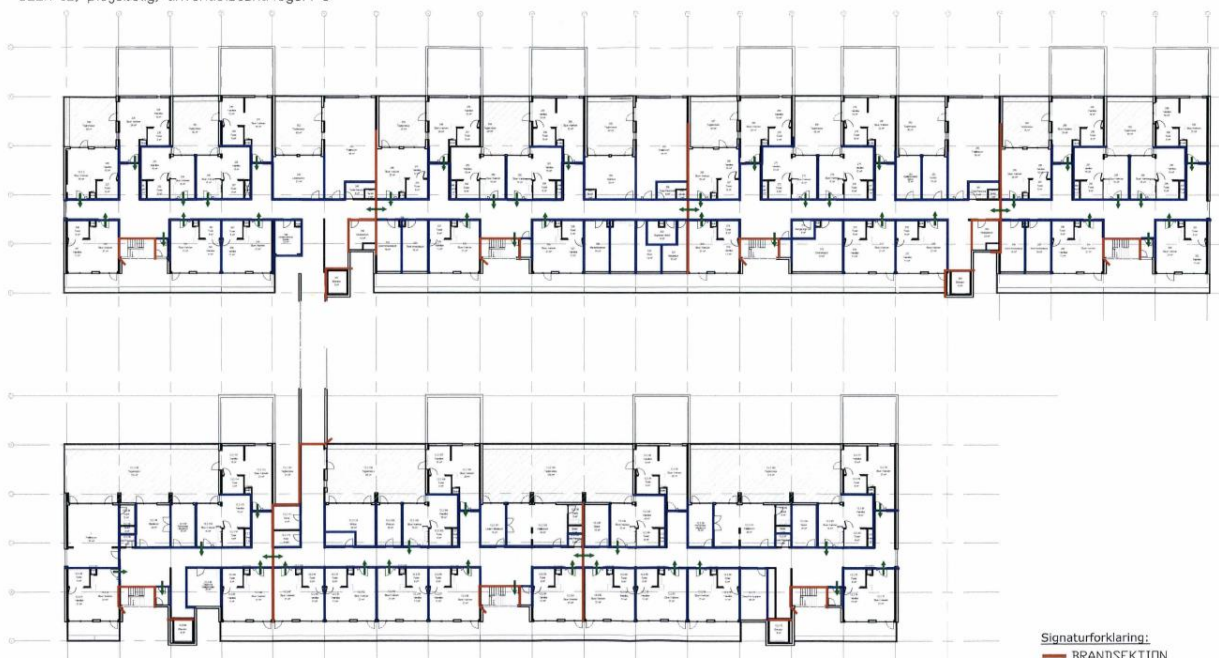

BLOK 13, bolig for udviklingshæmmede, anvendelseskategori 6

Signaturforklaring:
 — BRANDSEKTION
 — BRANDCELLE
 → FLUGTVEJ

Blok 12-13, 1. sal.

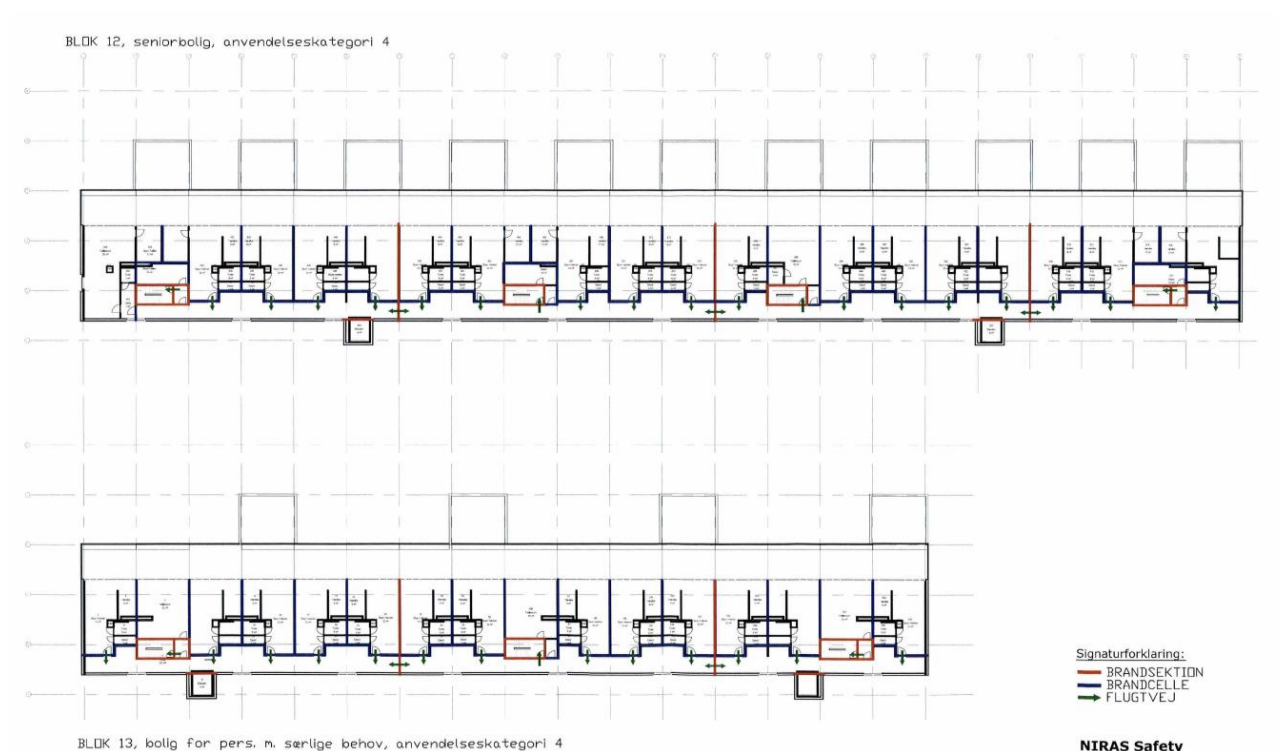

Blok 12- 13, 2. sal.

Driftsmæssige forhold

Svanepunktets plejecenter er omfattet af "Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker" (BEK nr. 212 af 27/03/2008). Det påhviler den stedlige leder at sikre at de driftsmæssige forhold overholdes, og denne er pålagt strafansvar, såfremt bekendtgørelsen ikke overholdes.

Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre.

Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art. Frederiksborg Brand og Redning kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v., men ikke trapper, anvendes til andre formål end trafik, såfremt

- Det ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastning
- Funktionen som flugtvej ikke reduceres
- Den på indretningstidspunktet fastsatte mindste flugtvejsbredde ikke reduceres
- Opstilling af løst inventar og lignende sker på arealer uden for den egentlige ganglinje

Som eksempler på hvad der normalt kan accepteres af møblering, og ikke medfører en øget brandbelastning:

- Et par stole i hårdttræ eller stål. Polstrede møbler kan normalt ikke accepteres, med mindre de opfylder DS/EN 1021-1 I

Jf. Driftsmæssige Forskrifter skal der ophænges opslag om Ordensforskrifter til Forebyggelse af brand på steder, hvor personalet færdes. Disse ordensforskrifter indeholder en række forholdsregler, der kan være med til at minimere risikoen for en brands opståen og spredning.

Ordensforskrifter skal gennemgås med personalet mindst én gang om året.

Ordensforskrifter for Svanepunktet fremgår af bilag 3, Ordensforskrifter for Svanepunktet.

Varmt arbejde

Håndværkeren skal ved udførelse af varmt arbejde følge Furesø Kommunes retningslinjer, og iagttage de til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra DBI.

Inden arbejdet påbegyndes, skal der udfyldes en aftaleblanket om varmt arbejde, der underskrives af den stedlige driftsansvarlige, den udførende håndværker samt brandvagten. Driftsansvarlig foretager efterfølgende til- og frakobling af ABA-anlægget på Svanepunktet.

Hvis varmt arbejde udføres uden aftaleblanket, og den pågældende håndværker ikke har fulgt ovennævnte, vil Furesø kommune gøre krav gældende ift. Selvriskoen for kommunens bygningsforsikring og meromkostninger hertil. ca. 250.000 kr.

Der henvises til Håndværkerinstruks på Furenets.

ABA-blindalarmer

Ved udførelse af arbejder, som øger risiko for udløsning af blinde ABA-alarmer (røg, damp, varme eller støv), skal det på forhånd aftales med bygningens driftsansvarlige, at eventuelle brandalarmer og grupper er udkoblet under arbejdet. Udkoblingen må alene udføres af Furesø Kommunes driftsansvarlige. Hvor brandalarmen midlertidigt afbrydes, skal der forefindes slukningsudstyr og evt. brandvagt efter nærmere aftale, se regler for "varmt arbejde".

Såfremt der foretages frakobling af hele ABA-anlægget, skal Kommunale ejendomme orienteres herom, af kommunens driftsansvarlige på stedet.

Hvis brandalarmen udløses med tilkald af beredskabet, fordi den pågældende ikke har fulgt ovennævnte, faktureres leverandøren for eventuelle udgifter hertil på ca. 7.000 kr.

Hvis brandalarmen udløses med tilkald af beredskabet, på grund af en personale forårsaget alarm, såsom madlavning og rengøring mv. faktureres Svanepunktet for eventuelle udgifter hertil på ca. 7.000 kr.

Brandtætning

Håndværkere skal udføres brandtætning omkring alle håndværkerens installationsgennemføringer i de brandklassificerede bygningsdele. Brandtætning udføres i henhold til DBI vejledning 31.

Der henvises til Håndværkerinstruks på Furenet.

Det påhviler Svanepunktet tekniske personale at føre tilsyn med brandklassificerede bygningsdele

Introduktion til brand og beredskab for nye medarbejdere

For at få brandberedskabet til at fungere optimalt, er det vigtigt, at alle ansatte og vikarer får en grundig introduktion til brandberedskabet på Svanepunktet. Oplæringen udføres af det tekniske personale, og der afsættes minimum én time til introduktion af nærværende vejledning, samt en rundvisning på Svanepunktets afdelinger.

- Gennemgang af medarbejderens ansvar.
- Gennemgang af brand- og evakueringsinstruks.
- Rundvisning i Svanepunktet, med fremvisning af;
 - Demonstration af brandmateriel samt betjening.
 - Flugtveje, brandsektioner og brandceller.
 - Røgdetektorer og kort introduktion af virkemåde.
 - gennemgang af brandalarmering via DECT-telefon.

For at sikre, at alt personale kommer igennem oplæringen, bør der udarbejdes planer og kvitteringslister for gennemført oplæring.

Undervisning i brand og beredskab på Svanepunktet

På Svanepunktet gennemføres undervisning i Brand beredskab 1 gang om året.

Den gennemgang sikrer, at alle medarbejdere kontinuerligt har den nyeste viden og er med til at generere nye ideer til, hvordan vi bedst agerer i krisesituationer.

Undervisningen inddrager flere læringsformer, og det vægtes, at en stor del af undervisningen foregår gennem praksisnær læring.

Undervisningens formål er

- **at sikre fokus fastholdes** på Brand- og beredskab!
- **at sikre, at brand hindres** - begrænses mest muligt!
- **at undgå personskader** - begrænses mest muligt!
- **at medarbejderne tager ansvar og ved** - hvad de skal gøre!

Årlig Brand- og evakueringsøvelse

Øvelsen tilrettelægges årligt og kan evt. koordineres med undervisning i Brand og beredskab. Øvelsen bør for så vidt muligt omfatte alle ansatte. Ledere og ansatte, som indgår i brandsikkerhedsorganisationen bør deltage hver gang. Før en brandøvelse gennemføres, bør det sikres, at alt personale har gennemgået en generel oplæring i hvordan de bør optræde i en brandsituation, om flugtveje, om brug af slukningsmateriel samt evakuering af bygningen.

Øvelsen skal:

- være realistisk
- omfatte indsats mod brande der er størst risiko for (eks. friturebrand i fælleskøkken mv.)
- vise hvordan brandtekniske installationer indgår i brandsikkerheden
- indeholde en oplysende og motiverende del

En øvelse bør altid afsluttes med en evaluering, hvor det gennemgås, hvad der fungerer godt og hvad der fungerer mindre godt. I nedenstående er angivet evalueringspunkter til inspiration.

- Vidste alle hvad de skulle gøre da alarmen gik i gang?
- Reagerede alle omgående?
- Hjælp personalet hinanden på den ønskede måde?
- Var der tvivl om den ønskede reaktion?
- Hvad var årsagen til, at det evt. ikke gik som planlagt?
- Reagerede alle som forventet?
- Hvad ønsker vi at forbedre næste gang?

Generelt kan det være en god ide at runde en øvelse af med en påskønnelse for, at alle har deltaget positivt og indlevende.

Brandsyn ved Frederiksborg Brand og Redning

Dialogbaseret brandsyn er et lovpligtigt årligt tilsyn af brandsikkerheden på institutioner. Under brandsynet rådgiver og informere Brandvæsnet om formålet med de brandforebyggende regler.

Brandvæsnet formål med brandsynet er at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig og/eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø. Derudover at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der opstår brand.

Eksempler på hvad der kontrolleres ved et brandsyn:

- Frie flugtveje
- Brand- og evakueringsinstrukser, herunder om personalet er instrueret i deres opgaver i tilfælde af brand
- Ordensforskrifter og flugtvejsplaner
- Korrekt lukning af branddøre
- Korrekt skiltning af flugtveje og af brandslukningsmateriel
- Tilstrækkeligt brandslukningsmateriel
- Service af brandslukningsmateriel

Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan Svanepunktet få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte, indtil brandsikkerheden er bragt i orden. Undlader vi at efterkomme påbud eller forbud, kan det resultere i, at Svanepunktets ledelse anmeldes til politiet. Et lovpligtigt brandsyn på institutioner, herunder Svanepunktet, sker altid efter en forudgående aftale. Kun i særlige tilfælde sker brandsyn uanmeldt.



Bilag 1, Oversigtskema for egenkontrol.

Kontrolpunkt	Kontrolinterval				
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Kvartalvis	Årligt
Passiv brandsikring.					
Redningsåbninger kan åbnes uden brug af værktøj eller nøgle		x			
Teknikrum, ventilationsrum, og eltavlerum er rengjorte og indeholder ikke depotfunktioner		x			
Indvendige flugtveje (gange og trapper) er frie og ryddelige og belyst så man med sikkerhed kan færdes der	x				
Flugtvejsdøre kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj		x			
Selvlukkende branddøre lukker tæt i fals				x	
Brandsektionsvægge er intakte				x	
Brandcellevægge er intakte				x	
Rørgennemføringer i vægge er lukket tæt				x	
Aktiv brandsikring					
Automatiske branddørlukningsanlæg er testet og godkendt (ABDL-Anlæg)		x			
Automatiske brandalarmanlæg er testet og godkendt (ABA-Anlæg)		x			
Automatiske sprinkleranlæg er testet og godkendt (AVS-Anlæg)		x			
Røgalarmanlæg er testet og godkendt		x			
Brandventilationsanlæg er testet og godkendt (ABV-anlæg).		x			
Flugtvejs - og panikbelysning er testet og godkendt.					x
Håndildslukkere er testet og godkendt					x
Slangevinder er testet og godkendt					x
Røgudluftning er testet og godkendt					x
Brandmandselevator er testet og godkendt					x
Vejledning om alarmering og evakuering er ajourført og ophængt på et synligt sted	x				
Instruktion af medarbejder samt øvleser mv.					
Brand og evakueringsinstrukser ajourført og gennemgået med personale					x
Ordensregler ajourført og gennemgået med personale					x
Evakueringsøvelse er gennemført					x
Brandundervisning er gennemført					x

Bilag 2, Brand- og evakueringsinstruks**Brand- og
evakueringsinstruks**

AKTIVÉR ET BRANDTRYK, såfremt brandlarmen ikke er aktiveret

RING 1-1-2 OG OPLYS:

- Hvad er der sket
- Hvor : Svanepunktet, Paltholmterrasserne 35-38, Blok 12

IVÆRKSÆT REDNINGSINDSATS

- Luk alle døre og vinduer til stuer, fællesrum og flugtveje
- Red Personer i fare, hvis det er forsvarligt
- Personer i åbne arealer flyttes til sikkert område

IVÆRKSÆT SLUKNINGSINDSATS

- Sluk branden, hvis det er forsvarligt
- Benyt Slangevinder i flugtvejsgang
- Benyt brandtæppe ved køkkenbrand

MODTAG BRANDVÆSENET

- Medarbejder underretter brandvæsenet ved ankomst
- Oplys om brandstedets beliggenhed og omfang



Bilag 3, Ordensforskrifter for Svanepunktet

Til personalet:		Til personalet:
	ORDENSFORSKRIFTER TIL FOREBYGGELSE AF BRAND	
	Vær forsigtig med anvendelse af ild. <u>Levende lys</u> skal anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod væltning, og udført af ubrændbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o.lign. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er personer til stede.	
	<u>Affaldsposer o.lign.</u> skal fjernes, når den daglige rengøring er afsluttet, og anbringes i særlige affaldsrum.	
	<u>El-ovne</u> skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart (stråleovne mindst 1 m i stråleretningen). El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tørring af tøj. Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brugen og tag stikproppen ud.	
	<u>Strøgejern</u> skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik), og stikproppen skal udtages.	
	<u>Olie og fernisklude</u> samt gulvmopper kan selvantænde. Efter brugen skal de derfor anbringes på en sådan måde (f.eks. i jernbeholder med låg), at de ikke kan forårsage brand.	
	<u>Brandfarlige væsker</u> (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.	
	<u>Branddøre</u> må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand.	
	<u>Nødudgange</u> må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.	
	<u>Slukningsmateriellet</u> skal holdes let tilgængeligt.	
	Københavns Brandvæsen Rådgivning og Ekstern Uddannelse Hansstedvej 7 E, 2500 Valby Tlf. 33 66 49 46 Fax 33 66 49 42	

09-12-2011